
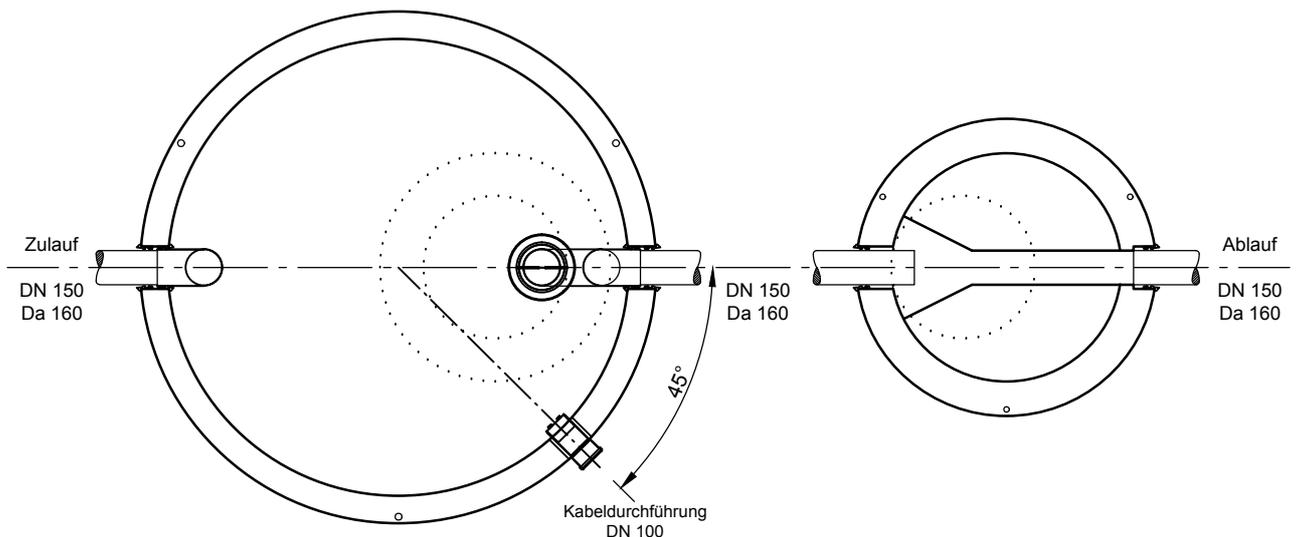


Abscheider Klasse I
mit Schlammfang (SK)
NeutraCom NS 10-3000

Probennahmeschacht
NeutraCheck

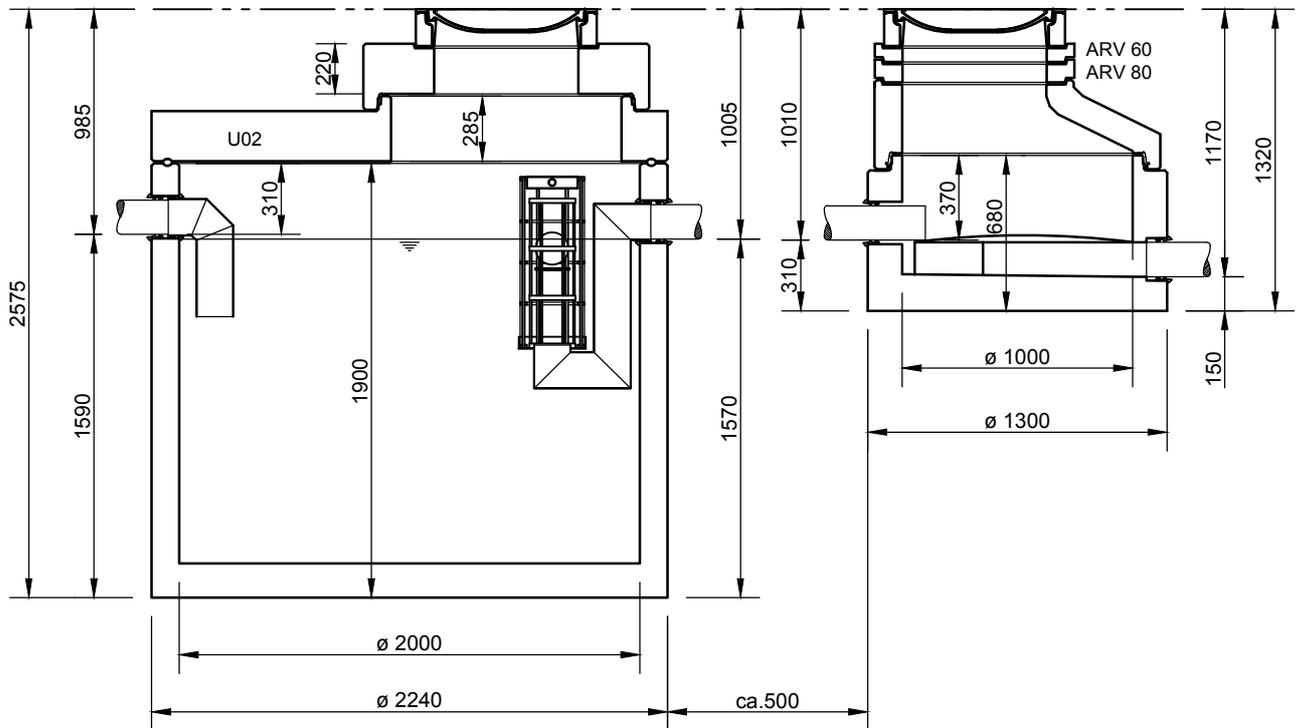

Abdeckungen: Klasse D 400

- Die Höhen der bauseitigen Mörtefugen sind mit 10 mm angenommen

- Toleranzen der Betonteile nach DIN-V 4034-1

mall
umweltsysteme

Hüfinger Straße 39-45 • 78166 Donaueschingen
Tel. +49 771/8005-0 • Fax -100 • www.mall.info

Rev.	Beschreibung	Datum	Bearbeitet	Benennung:	Maßstab:
-	Zur Ansicht	22.09.2015	KSchelbl	NeutraCom NS 10-3000, NeutraCheck	1:33
A	Lage Kabel	13.12.2016	KSchelbl		Format: A4
Datum	22.09.2015	Erstellt	kschelbl	Zeichnungs-Nr.:	Blatt
Ersatz für		Geprüft		AT-P-K-16415	A 1
Gewicht		Sachbear.			
Werkstoff		AB - Nr.			
		SAP - Mat.		Alle Rechte und Änderungen vorbehalten	